To request translation or disability-related accommodations, please contact us at **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

Si quiere solicitar servicios de traducción o adaptaciones para la discapacidad, contáctenos en/al **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

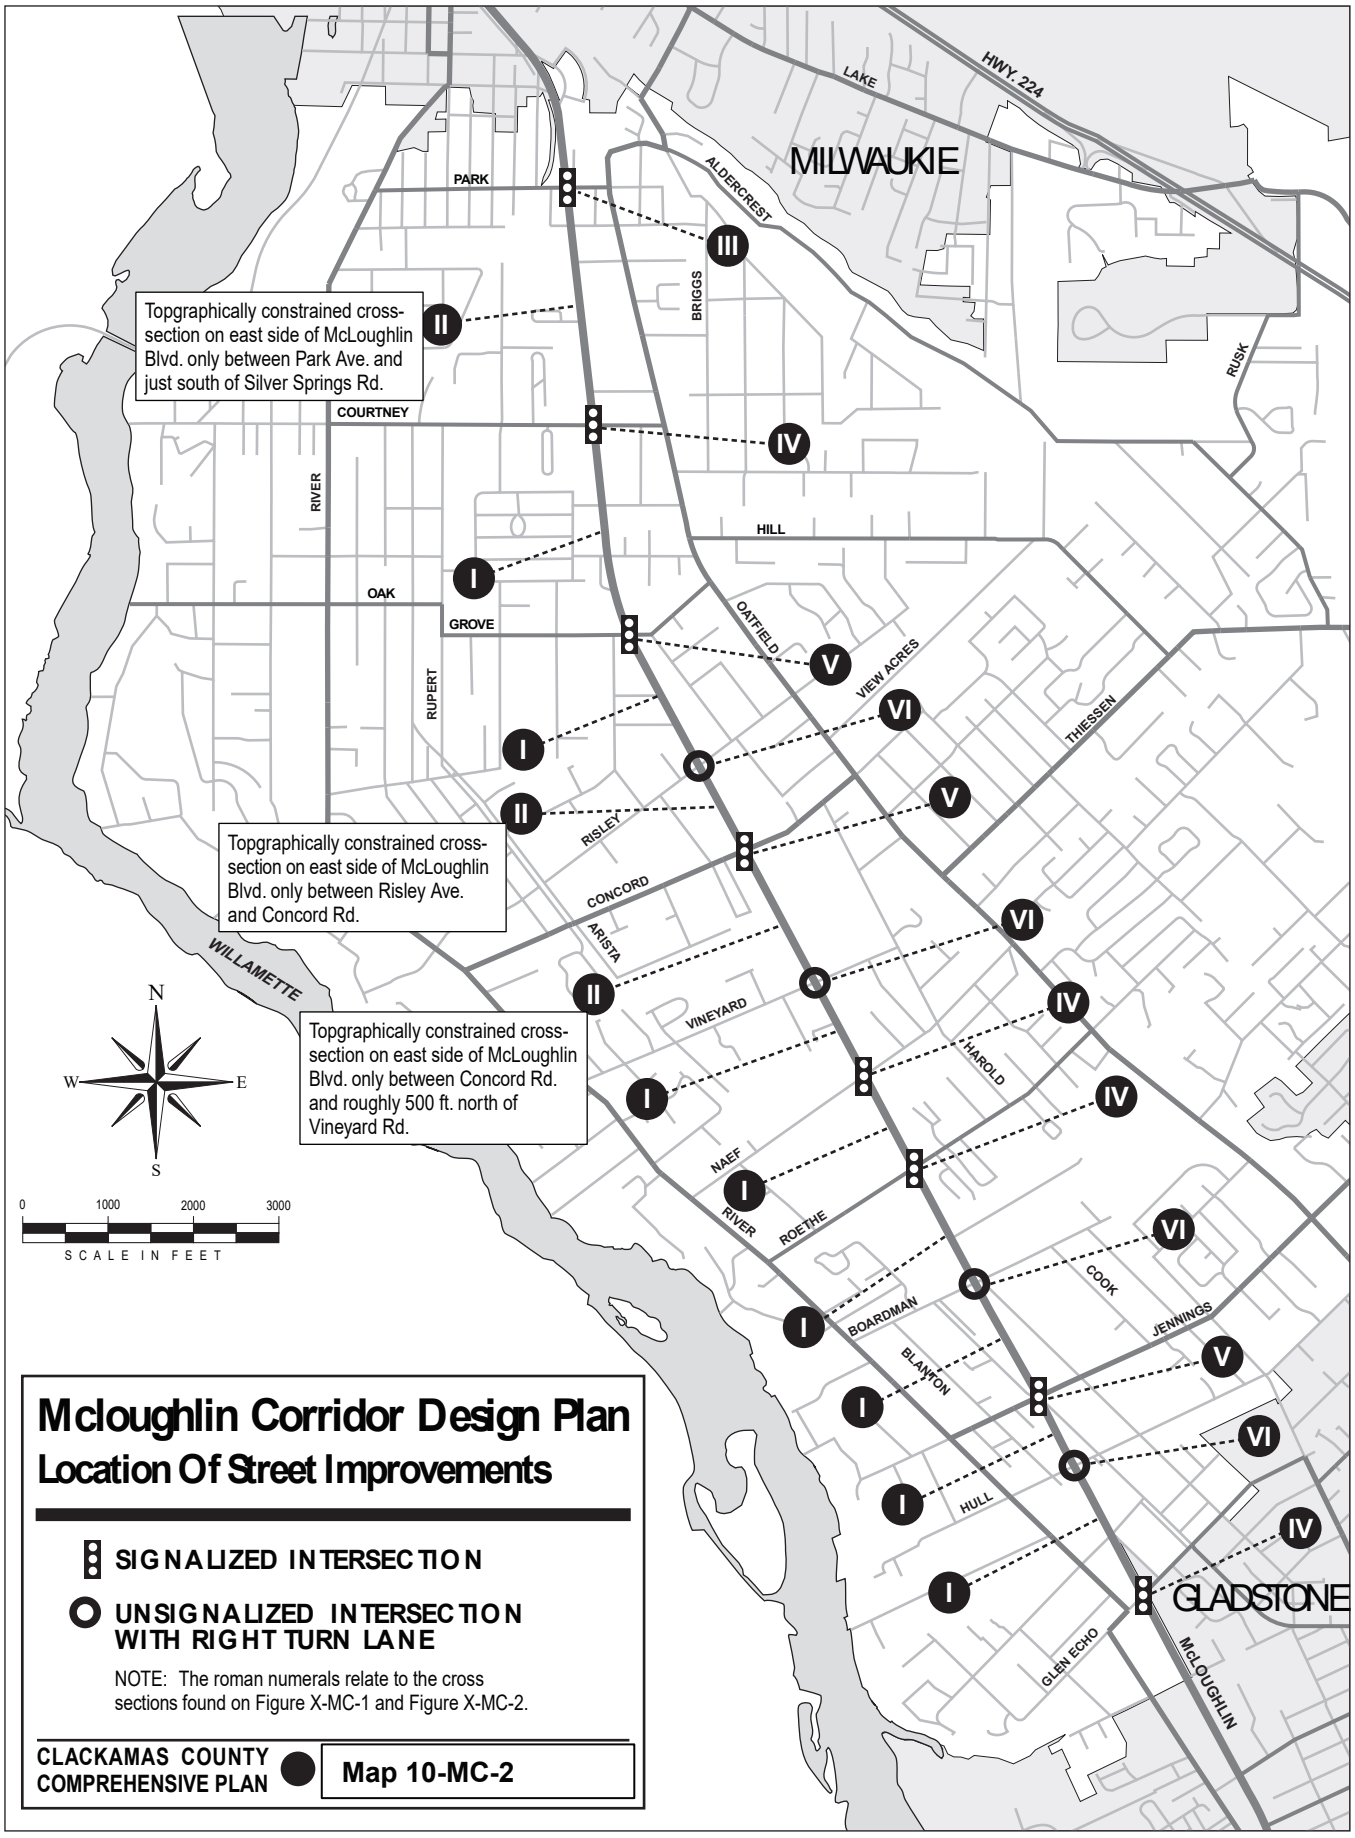
Чтобы запросить перевод или приспособления, связанные с инвалидностью, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

Щоб попросити переклад або спеціальні послуги для осіб з особливими потребами, зверніться до нас, скориставшись такими контактними даними:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

如需翻译服务或残障相关的协助，请与我们联系：
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**。

Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400.**

Clackamas County
www.clackamas.us


MILWAUKIE
GLADSTONE
LAKE
HWY. 224
PARK
ALDERCREST
BRIGGS
RUSK
COURTNEY
RIVER
HILL
OAK
GROVE
OATFIELD
VIEW ACRES
THIESSEN
RUPERT
RISLEY
CONCORD
ARISTA
WILLAMETTE
VINEYARD
HAROLD
NAEF
RIVER
ROETHE
BOARDMAN
COOK
JENNINGS
BLANTON
HULL
GLEN ECHO
McLOUGHLIN
Topgraphically constrained cross-section on east side of McLoughlin Blvd. only between Park Ave. and just south of Silver Springs Rd.
Topgraphically constrained cross-section on east side of McLoughlin Blvd. only between Risley Ave. and Concord Rd.
Topgraphically constrained cross-section on east side of McLoughlin Blvd. only between Concord Rd. and roughly 500 ft. north of Vineyard Rd.
N
W
E
S
0
1000
2000
3000
SCALE IN FEET
Mcloughlin Corridor Design Plan
Location Of Street Improvements
SIGNALIZED INTERSECTION
UNSIGNALIZED INTERSECTION WITH RIGHT TURN LANE
NOTE: The roman numerals relate to the cross sections found on Figure X-MC-1 and Figure X-MC-2.
CLACKAMAS COUNTY COMPREHENSIVE PLAN
Map 10-MC-2